


**GZD**

## **GZD R3/4" FF 670 TIP 1**

**EN 13617-2'YE GÖRE ÇOKLU KULLANIM İÇİN SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN**  
Atex No: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021

### **KULLANIM KLAVUZU – GARANTİ BELGESİ**

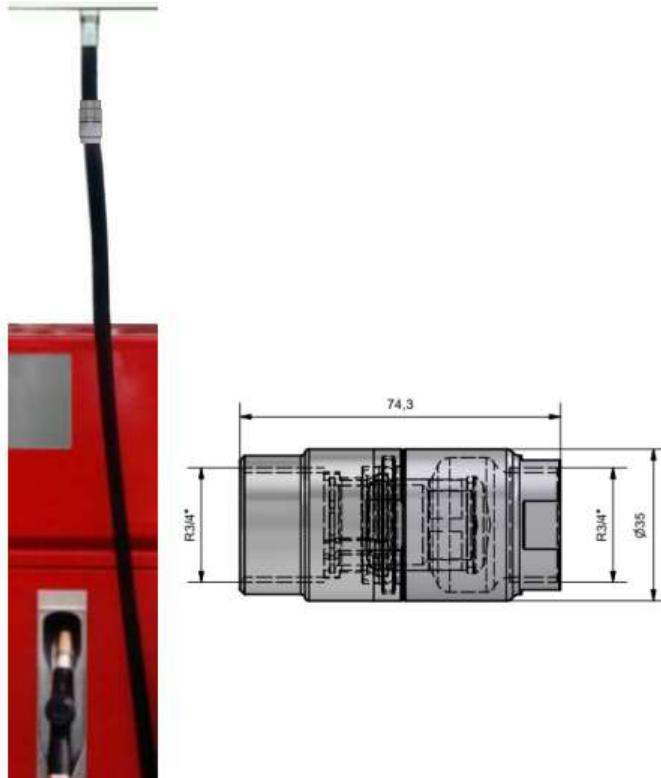

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1, Manifoldu, hortumu ve pompa dağıticisini ve ayrıca aracı hareket halindeyken meydana gelebilecek bir kaza sonucu fiziksel hasardan korumak için tasarlanmış tekrar kullanılabilir bir kaplindir. Tabancanın araç deposunda bırakılması durumunda kaplin, dağıticuya zarar vermemek ve dağıticiden akaryakıt sızıntısını önlemek için pompalı dağıticiden ayrılacek şekilde tasarlanmıştır.



SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 doğrudan crevo dozatora pumpe monte edilir. Sevkinden önce her SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1, yırtılma ve sizıntıya karşı test edilir (EN 13617-2 uyarınca 5,25 bar). EN 13617-2 standardına göre SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 80 kg (800

N) ile 150 kg (1500 N) çekme kuvvetinde eksenel veya açısal olarak teste tabi tutulur. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 çalışma basıncı 3,5 bar'a kadardır. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 -40°C ile +55°C sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır.

Her SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 üretim tarihi kodu ile işaretlenir.

Örneğin; 2022/3 için 2022 = üretim yılı (2022), 3 = çeyrek içinde üretim yılı (3).

Ürün verilerinin yanı sıra.

Örneğin;



UYARI:

YETKİLİ İŞÇİLER TARAFINDAN YENİDEN MONTAJLANMASI İR




SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 zorla ayrılması durumunda maksimum 120 ml yakıt sizıntısı olabilir.

#### Kurulum Talimatları SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1

- Pompayı kapatın ve hidrolik sistemdeki basıncı azaltın,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 üzerindeki dişleri hafifçe yağılayın
- Dağıtma hortumunun uçlarını bir HEDİYE DÖNER BAĞLAYICI GZD R3/4" FF 670 TIP 1 ile bağlayın
- Yakıt pompasını açın ve DEFENDER DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 ve yakıt pompa hortumunun sıkılığını kontrol edin

**NOT:** SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin R3/4" FF 670 montajı sadece uygun alet ölçülerile yapılmır, yani; 30 mm, 34 mm ve 41 mm

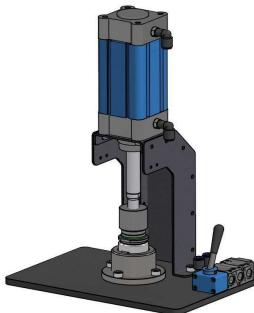

**Çizim 1**

## SÖKMEDEN SONRA TEKRAR MONTAJ

NOT: Bu çalışma, yalnızca şirketinin prosedürlerini takip etmesi ve tüm güvenlik düzenlemelerini dikkate alması gereken yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir.

Benzin istasyonu işletmeye alınmadan önce, tüm bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için tüm sistem basınç altında test edilir.

- Pompayı kapatın ve hidrolik sistemdeki (hortumlardaki) basıncı azaltın ,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TİP 1 ön parçasını pompalı dağticının besleme hortumundan çıkarın,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin R3/4" FF 670 TIP 1arka tarafını benzin pompası hortumunun arkasından söküñüz.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin tüm parçalarını temizleyin ve SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1'nin şiddetli bir şekilde ayrılımasından kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 kullanılmamalıdır. Dış O- ring dışında SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD yedek parça temini yapılmamaktadır.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1 gövdesinin tüm metal kayma yüzeylerini ve O- ringleri yağlayın.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin R3/4" FF 670 ön ve arka kısımlarını elle ve alet içerisinde eksenel kuvvetle birleştirin. Başarılı bağlantı üzerine bir "klik"sesi duyulacaktır (Çizim 1.).
- GZD R3/4" FF 670 TİP 1 SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN, tüm sistemin basınç testinden sonra yukarıda açıklandığı gibi yakıt pompası giriş hortumuna takılmaya hazırır.



## GARANTİ

**SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** doğru çalışması için garanti süresi teslimat anından itibaren 24 aydır. Kesin teslimat tarihi belirlenemiyorsa, **SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** üzerinde damga bulunan SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN üretim tarihi olarak garanti süresinin başlangıç tarihi alınır.

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN garantisi, profesyonel olmayan kullanımından veya SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN amacına dahil olmayan sıvıların kullanımından kaynaklanan hasarların SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN ve parçalarda meydana getirdiği harici hasarları kapsamaz.

Garanti maliyetleri, SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN değiştirilmesi veya onarımı için kurulum ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN kullanımından kaynaklanan kişi veya mal hasarlarının tazminini içermez.



### UYGUNLUK BEYANI - EU Direktifi 94/9/EC

Üretici **NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.** - beyan eder:

**SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R3/4" FF 670 TIP 1**, EU Direktifi 94/9/EC ve EN 13617-2 standardının gerekliliklerine uygun olarak üretilmektedir.

Beyan seri numarası için geçerlidir: \_\_\_\_\_ ile \_\_\_\_\_ yılı

**NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.**

Büyükkayacıç OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya  
T: +90 332 239 01 01; mail: [info@noztech.com.tr](mailto:info@noztech.com.tr)

TÜRKİYE