


NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya

T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE




GZD R1" FF 690 TIP 1

EN 13617-2'YE GÖRE ÇOKLU KULLANIM İÇİN SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN

Atex No: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021

KULLANIM KLAVUZU – GARANTİ BELGESİ

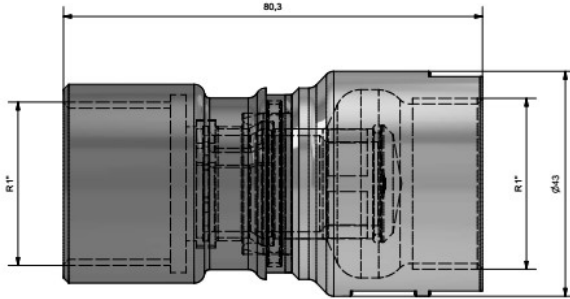

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1, Manifoldu, hortumu ve pompa dağıtıcısını ve ayrıca aracı hareket halindeyken meydana gelebilecek bir kaza sonucu fiziksel hasardan korumak için tasarlanmış tekrar kullanılabilir bir kaplıdır. Tabancanın araç deposunda bırakılması durumunda kaplin, dağıtıcıya zarar vermemek ve dağıtıcıdan akaryakıt sızıntısını önlemek için pompalı dağıtıcıdan ayrılacak şekilde tasarlanmıştır.

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 doğrudan crevo dozatora pompe monte edilir. Sevkinden önce her SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1, yırtılma ve sızıntıya karşı test edilir (EN 13617-2 uyarınca 5,25 bar). EN 13617-2 standardına göre SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 80 kg (800 N) ile 150 kg (1500 N) çekme kuvvetinde eksenel veya açısız olarak teste tabi tutulur. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 çalışma basıncı 3,5 bar'a kadardır. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 -20°C ile +40°C sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1, müşteri isteğine göre -40 °C ve +55 °C sıcaklık aralığında da üretilebilir.

Her SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 üretim tarihi kodu ile işaretlenir.

Örneğin; 2022/3 için 2022 = üretim yılı (2022), 3 = çeyrek içinde üretim yılı (3).

Ürün verilerinin yanı sıra.

Örneğin;



UYARI:

YETKİLİ SİĞİLER TARAFINDAN YERİNDEN MONTAJLANMALI'DIR




SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 zorla ayrılması durumunda maksimum 120 ml yakıt sızıntısı olabilir.

Kurulum Talimatları SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1

- Pompayı kapatın ve hidrolik sistemdeki basıncı azaltın,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 üzerindeki dişleri hafifçe yağlayın
- Dağıtma hortumunun uçlarını bir HEDİYE DÖNER BAĞLAYICI GZD R1" FF 690 TIP 1 ile bağlayın
- Yakıt pompasını açın ve DEFENDER DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TIP 1 ve yakıt pompası hortumunun sıkılığını kontrol edin

NOT: SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin R1" FF 690 montajı sadece uygun alet ölçüleri ile yapılır, yani; 30 mm, 34 mm ve 41 mm

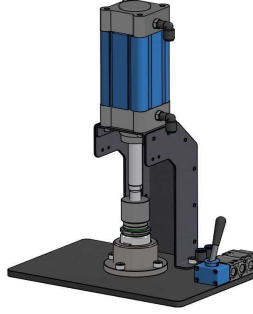

Çizim 1

SÖKMEDEN SONRA TEKRAR MONTAJ

NOT: Bu çalışma, yalnızca şirketinin prosedürlerini takip etmesi ve tüm güvenlik düzenlemelerini dikkate alması gereken yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir.

Benzin istasyonu işletmeye alınmadan önce, tüm bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için tüm sistem basınç altında test edilir.

- Pompayı kapatın ve hidrolik sistemdeki (hortumlardaki) basıncı azaltın ,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNG GZD R1" FF 690 TİP 1 ön parçasını pompalı dağıtıcının besleme hortumundan çıkarın,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin R1" FF 690 TİP 1arka tarafını benzin pompası hortumunun arkasından sökünüz.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin tüm parçalarını temizleyin ve SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TİP 1'nin şiddetli bir şekilde ayrılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TİP 1 kullanılmamalıdır. Dış O- ring dışında SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD yedek parça temini yapılmamaktadır.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1" FF 690 TİP 1 gövdesinin tüm metal kayma yüzeylerini ve O- ringleri yağlayın.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin R1" FF 690 ön ve arka kısımlarını elle ve alet içerisinde eksele kuvvetle birleştirin. Başarılı bağlantı üzerine bir"klik"sesi duyulacaktır (Çizim 1.).
- GZD R1" FF 690 TİP 1 SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN, tüm sistemin basınç testinden sonra yukarıda açıklandığı gibi yakıt pompası giriş hortumuna takılmaya hazırdır.



GARANTİ

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN doğru çalışması için garanti süresi teslimat anından itibaren 24 aydır. Kesin teslimat tarihi belirlenemiyorsa, **SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** üzerinde damga bulunan **SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** üretim tarihi olarak garanti süresinin başlangıç tarihi alınır.

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN garantisi, profesyonel olmayan kullanımdan veya SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN amacına dahil olmayan sıvıların kullanımından kaynaklanan hasarların SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN ve parçalarda meydana getirdiği harici hasarları kapsamaz.

Garanti maliyetleri, SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN değiştirilmesi veya onarımı için kurulum ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN kullanımından kaynaklanan kişi veya mal hasarlarının tazminini içermez.



UYGUNLUK BEYANI - EU Direktifi 94/9/EC

Üretici **NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.** - beyan eder:

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD R1” FF 690 TIP 1, EU Direktifi 94/9/EC ve EN 13617-2 standardının gerekliliklerine uygun olarak üretilmektedir.

Beyan seri numarası için geçerlidir: _____ ile _____ yılı

NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.

Büyükkayacak OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya
T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE